
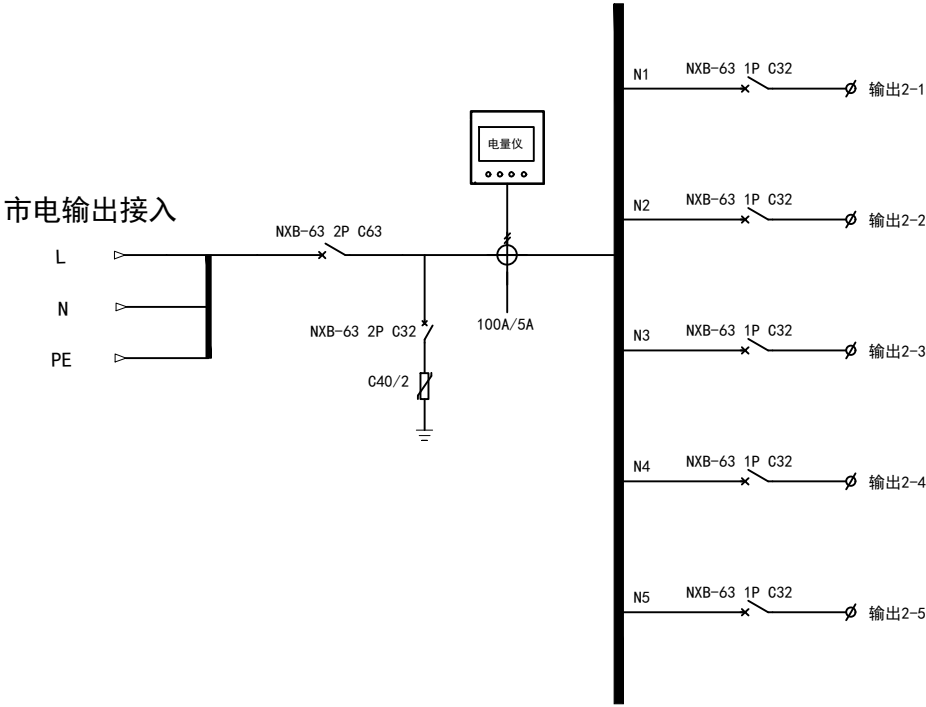


⊗ UPS电源指示 ⊗ 市电电源指示
⊗ UPS合闸指示 ⊗ 市电合闸指示

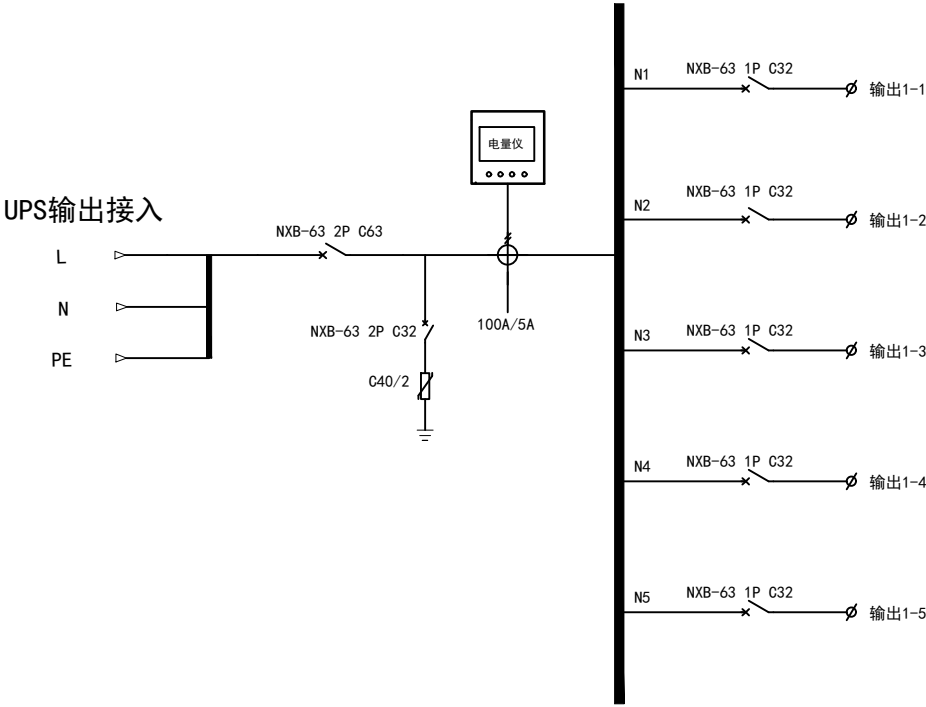

未列出项目说明，按本公司标准产品加工

项目名称			配电柜尺寸		W440 (485) *H12U*D400			
①			名称	配电单元	数量		外接铜排部分示意	
②								
③			编码		第 张 共 张		1	UPS输出接入
设计		标准化						N PE
制图		审定					2	市电输出接入
审核		批准						N PE
工艺		日期						

技术规格要求		
1	柜体样式	配电箱 ☐ 配电单元 ☒ 机柜 ☐ 21柜 ☐ 其他 ☐
2	柜尺寸 (mm)	W= 600 H= 1200 D= 400
3	开门样式	前单后双 ☐ 前单后单 ☐ 其他 ☐
4	前门样式	实心门 ☐ 钢化玻璃门 ☐ 网孔门 ☐ 其他 ☐
5	后门样式	实心门 ☐ 钢化玻璃门 ☐ 网孔门 ☐ 其他 ☐
6	门启方式	向右开启 (门轴在右) ☐ 向左开启 (门轴在左) ☐
7	二层面板	绝缘板 ☐ 铁面板 ☐ 无面板 ☐
8	安装方式	离墙 ☐ 靠墙 ☐ 挂墙 ☐
9	并柜要求	无 ☐ 有 ☐ 排列方式:
10	喷涂颜色	RAL9004 ☒ RAL7035 ☐ 其他颜色 ☐
11	支路输出	配制接线端子 ☒ 无接线端子 ☐
12	进出线方式	上进下出线 ☐ 上进上出线 ☐ 下进下出线 ☐ 其他 ☐
13	特殊要求	
请注意: 表中标有“*”为选定方案		