
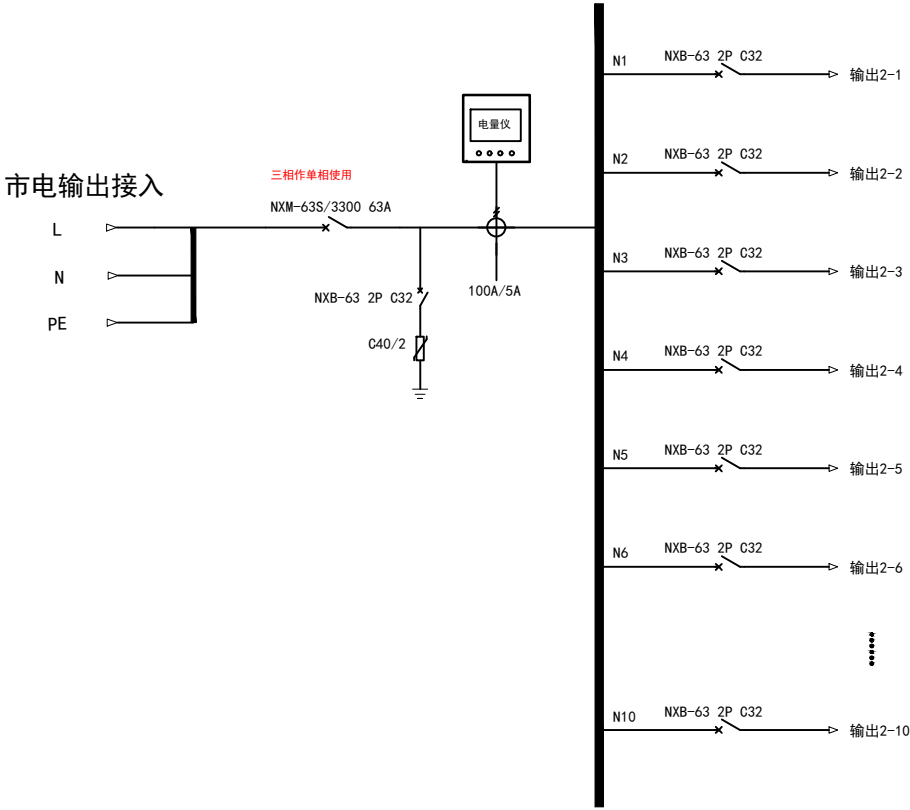


⊗ UPS电源指示 ⊗ 市电电源指示
⊗ UPS合闸指示 ⊗ 市电合闸指示

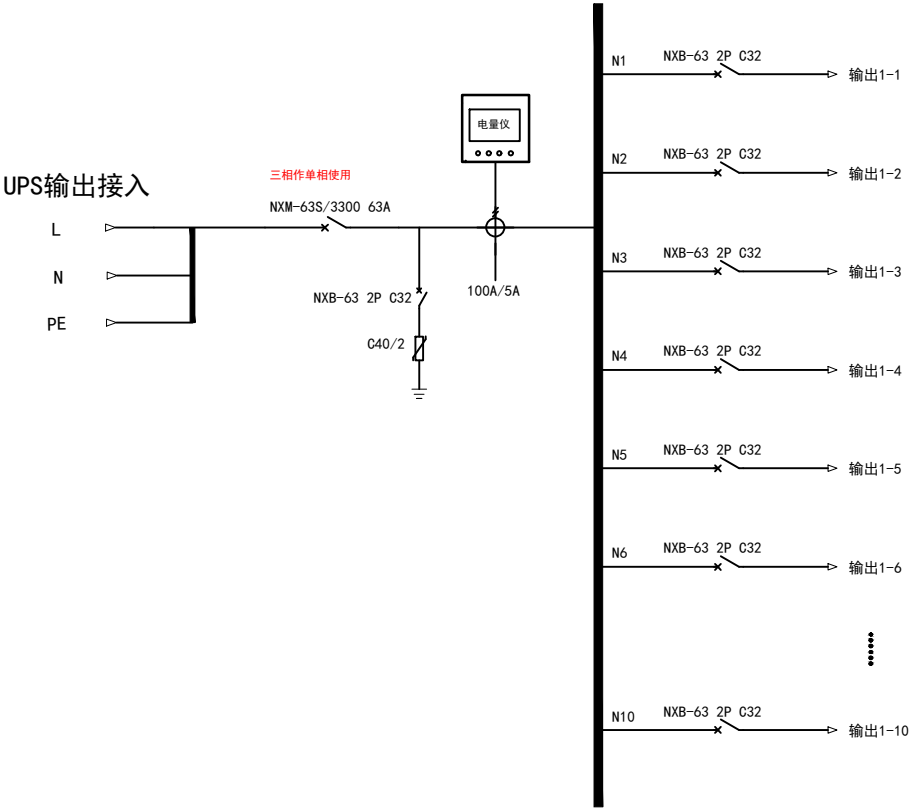

未列出项目说明，按本公司标准产品加工

项目名称				配电柜尺寸		W600*H2000*D600			
①				名称	列头柜	数量		外接铜排部分示意	
②									
③				编码		第 张 共 张		1	UPS输出接入
设计		标准化							N
制图		审定							PE
审核		批准						2	市电输出接入
工艺		日期							N
									PE

		技术规格要求			
1	柜体样式	配电箱 ☐	配电单元 ☐	机柜 ☒	LC机柜 ☐ 21柜 ☐ 其他
2	柜尺寸 (mm)	W= 600	H= 2000	D= 600	
3	开门样式	前单后双 ☒	前单后单 ☐	其他	
4	前门样式	实心门 ☐	钢化玻璃门 ☐	网孔门 ☒	其他
5	后门样式	实心门 ☐	钢化玻璃门 ☐	网孔门 ☒	其他
6	门启方式	向右开启 (门轴在右) ☒		向左开启 (门轴在左) ☐	
7	二层面板	绝缘板 ☐	铁面板 ☒	无面板 ☐	
8	安装方式	离墙 ☒	靠墙 ☐	挂墙 ☐	
9	并柜要求	无 ☒	有 ☐	排列方式:	
10	喷涂颜色	RAL9004 ☒	RAL7035 ☐	其他颜色	
11	支路输出	配制接线端子 ☐	无接线端子 ☒		
12	进出线方式	上进下出线 ☐	上进上出线 ☐	下进下出线 ☐	其他 上下均可进线 ☐
13	特殊要求				

请注意：表中标有“*”为选定方案