
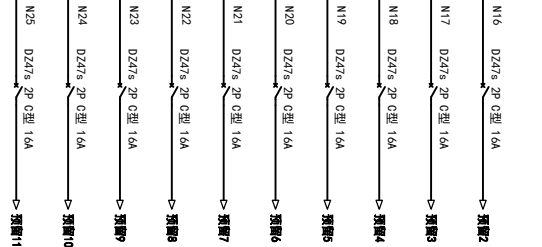
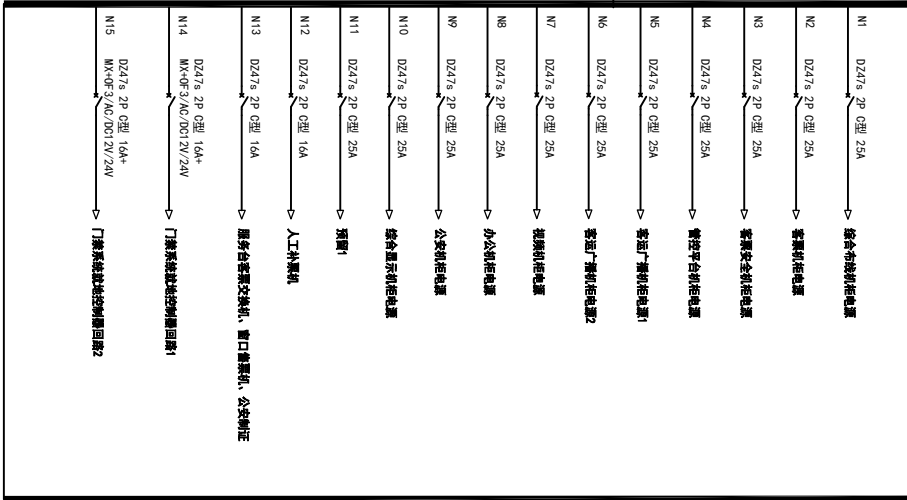


UPS电源指示

UPS合闸指示

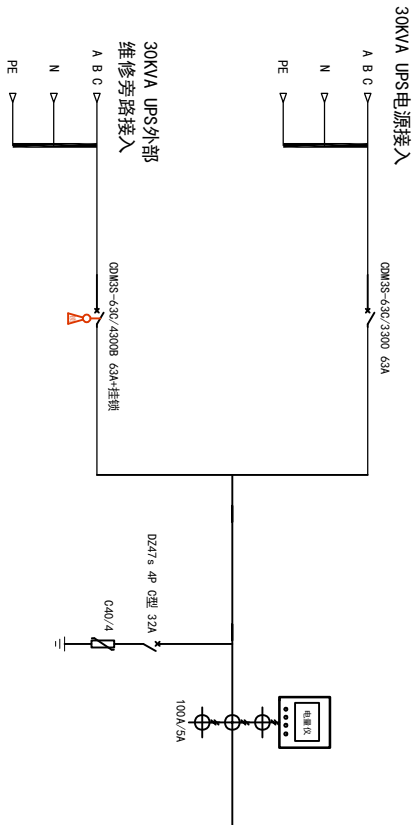

项目名称	配电柜尺寸		W800*H2000*D1000
①	名称	UPS配电柜	数量
②	数量		
③	设计	标准化	第 张 共 张
校核	日期		

1	UPS电源接入	N
2	UPS维修旁路接入	PE

技术规格要求			
1	柜体样式	配电柜 ☐ 柜体 ☒ 21柜 ☐ 其他 ☐	
2	柜尺寸 (mm)	W ☐ 800 ☒ H ☐ 2000 ☒ D ☐ 1000 ☐	
3	开门样式	前开 ☐ 后开 ☐ 前开 ☐ 后开 ☐ 其他 ☐	
4	前门样式	实心门 ☐ 钢化玻璃门 ☐ 网孔门 ☐ 其他 ☐	
5	后门样式	实心门 ☐ 钢化玻璃门 ☐ 网孔门 ☐ 其他 ☐	
6	门开方式	向左开 (门轴在左) ☐ 向右开 (门轴在右) ☐	
7	二层面板	绝缘板 ☐ 铁面板 ☐ 无面板 ☐	
8	安装方式	悬挂 ☐ 靠墙 ☐ 挂墙 ☐	
9	并柜要求	无 ☐ 有 ☐ 排列方式	
10	颜色要求	RAL9004 ☐ RAL7035 ☐ 其他颜色 ☐ RAL9011 ☐	
11	支路输出	配铜排端子 ☐ 无配铜排端子 ☐	
12	进出线方式	上进下出线 ☐ 上进上出线 ☐ 下进下出线 ☐ 其他 上下均可接线 ☐	
13	特殊要求		

请注意：表中标有“*”为选定方案