


⊗ UPS电源指示

⊗ UPS合闸指示

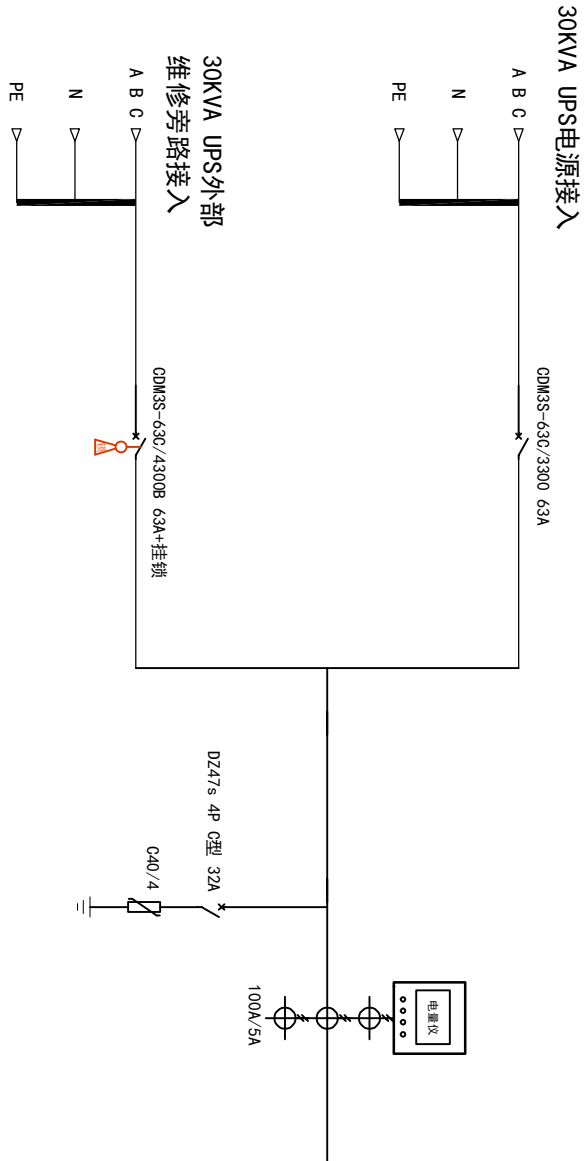

N1	DZ47s 3P C型 40A	信息设备间 交流配电柜
N2	DZ47s 2P C型 25A	客票机柜电源
N3	DZ47s 2P C型 25A	客票安全机柜电源
N4	DZ47s 2P C型 25A	管控平台机柜电源
N5	DZ47s 2P C型 25A	办公机柜电源
N6	DZ47s 2P C型 25A	综合显示机柜电源
N7	DZ47s 2P C型 25A	综合布线机柜电源
N8	DZ47s 2P C型 25A	视频机柜电源
N9	DZ47s 2P C型 25A	客运广播机柜电源
N10	DZ47s 2P C型 25A	预留空机柜电源1
N11	DZ47s 2P C型 25A	预留空机柜电源2
N12	DZ47s 2P C型 16A	摄像机回路7
N13	DZ47s 2P C型 16A	摄像机回路8
N14	DZ47s 2P C型 16A	摄像机回路11
N15	DZ47s 2P C型 16A	自动售客票机柜电源
N16	DZ47s 2P C型 16A	窗口售票机1

N17	DZ47s 2P C型 16A	窗口售票机2
N18	DZ47s 2P C型 16A	窗口售票机3
N19	DZ47s 2P C型 16A	制证
N20	DZ47s 2P C型 16A+ MK-OF3/AC/DO12V/24V	门禁系统就地控制器回路2
N21	DZ47s 2P C型 16A+ MK-OF3/AC/DO12V/24V	门禁系统就地控制器回路3
N22	DZ47s 2P C型 16A+ MK-OF3/AC/DO12V/24V	门禁系统就地控制器回路4
N23	DZ47s 2P C型 16A+ MK-OF3/AC/DO12V/24V	门禁系统就地控制器回路5
N24	DZ47s 2P C型 16A	预留1
N25	DZ47s 2P C型 16A	预留2
N29	DZ47s 2P C型 16A	预留6

技术规格要求

1	箱体样式	配电箱 ☐ 配电单元 ☐ 机柜 ☒ 21柜 ☐ 其他 ☐
2	柜尺寸 (mm)	W= 800 H= 2000 D= 1000
3	开门样式	前单后双 ☒ 前单后单 ☐ 其他 ☐
4	前门样式	实心门 ☐ 钢化玻璃门 ☐ 网孔门 ☒ 其他 ☐
5	后门样式	实心门 ☐ 钢化玻璃门 ☐ 网孔门 ☒ 其他 ☐
6	门启方式	向右开启 (门轴在右) ☒ 向左开启 (门轴在左) ☐
7	二层面板	绝缘板 ☐ 铁面板 ☒ 无面板 ☐
8	安装方式	离墙 ☒ 靠墙 ☐ 挂墙 ☐
9	并柜要求	无 ☒ 有 ☐ 排列方式: RAL9011
10	喷涂颜色	RAL9004 ☐ RAL7035 ☐ 其他颜色 RAL9011
11	支路输出	定制接线端子 ☐ 无接线端子 ☒
12	进出线方式	上进下出线 ☐ 上进上出线 ☐ 下进下出线 ☐ 其他 上下均可进线
13	特殊要求	

请注意：表中标有"v"为选定方案

项目名称		配电柜尺寸	W800*H2000*D1000
①		名称	UPS配电柜
②		数量	
③		编码	
设计		标准化	
制图		审核	
校核		批准	
工艺		日期	

1	UPS电源接入	
2	UPS维修旁路接入	