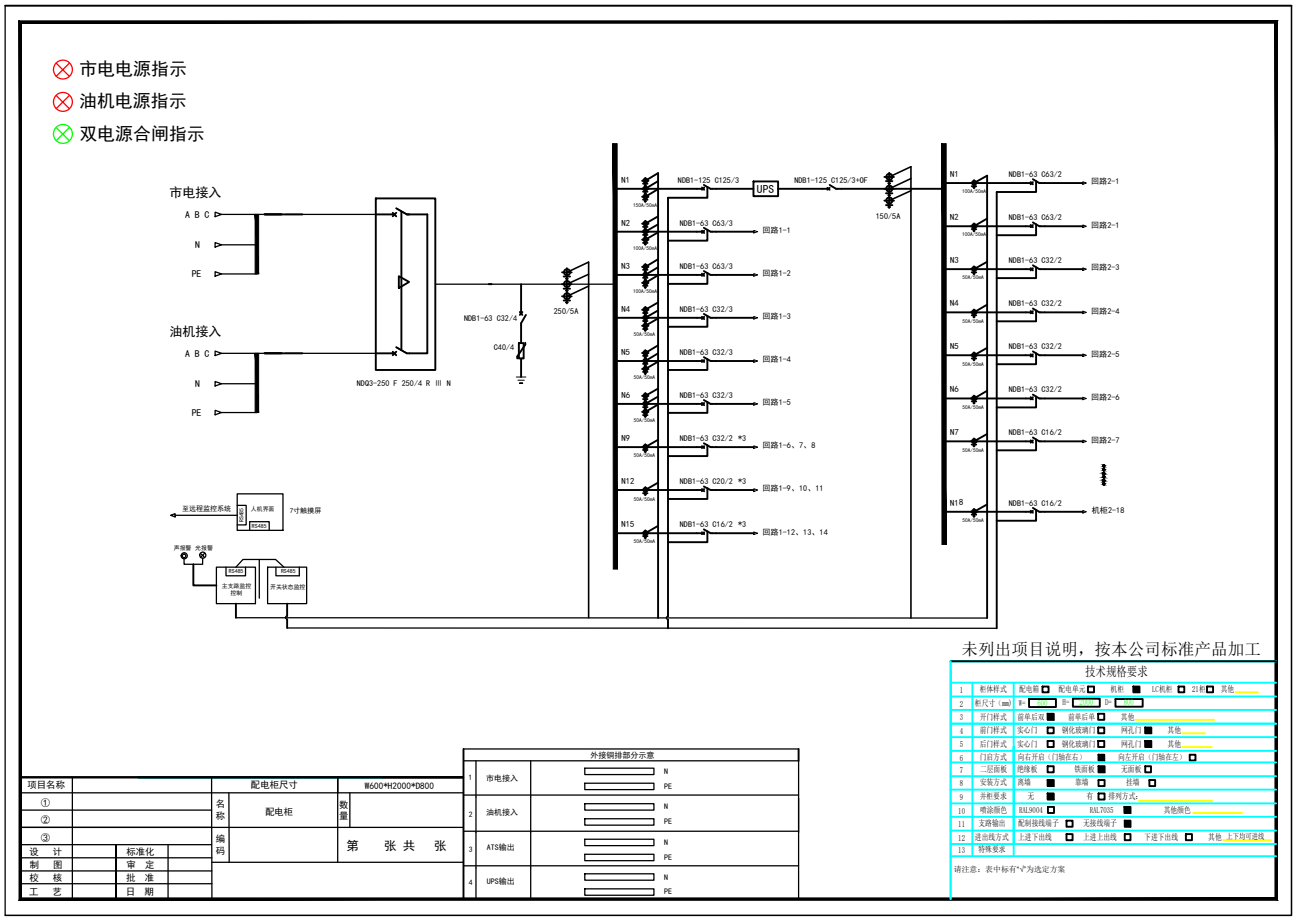

未列出项目说明，按本公司标准产品加工

技术规格要求

1	柜体样式	配电箱 ☐	配电单元 ☐	机柜 ■	LC机柜 ☐	21柜 ☐ 其他____
2	柜尺寸（mm）	W= 600	H= 2000	D= 800		
3	开门样式	前单后双 ■	前单后单 ☐	其他____		
4	前门样式	实心门 ☐	钢化玻璃门 ☐	网孔门 ■	其他____	
5	后门样式	实心门 ☐	钢化玻璃门 ☐	网孔门 ■	其他____	
6	门启方式	向右开启（门抽在左） ■	向左开启（门抽在左） ☐			
7	二层面板	绝缘板 ☐	铁面板 ■	无面板 ☐		
8	安装方式	离墙 ■	靠墙 ☐	挂墙 ☐		
9	并柜要求	无 ■	有 ☐	排列方式:____		
10	喷涂颜色	RAL9004 ☐	RAL7035 ■	其他颜色____		
11	支路输出	配列接线端子 ☐	无接线端子 ■			
12	进出线方式	上进下出线 ☐	上进上出线 ☐	下进下出线 ☐	其他_上下均可进线_	
13	特殊要求					

请注意：表中标有"√"为选定方案

项目名称		配电柜尺寸	W600*H2000*D800
①		名称 配电柜	数量
②			
③		编码	第 张 共 张
设 计		标准化	
制 图		审 定	
校 核		批 准	
工 艺		日 期	

外接铜排部分示意

1	市电接入	N PE
2	油机接入	N PE
3	ATS输出	N PE
4	UPS输出	N PE

布局仅供参考
实际以生产为准

前门示意图

后门示意图

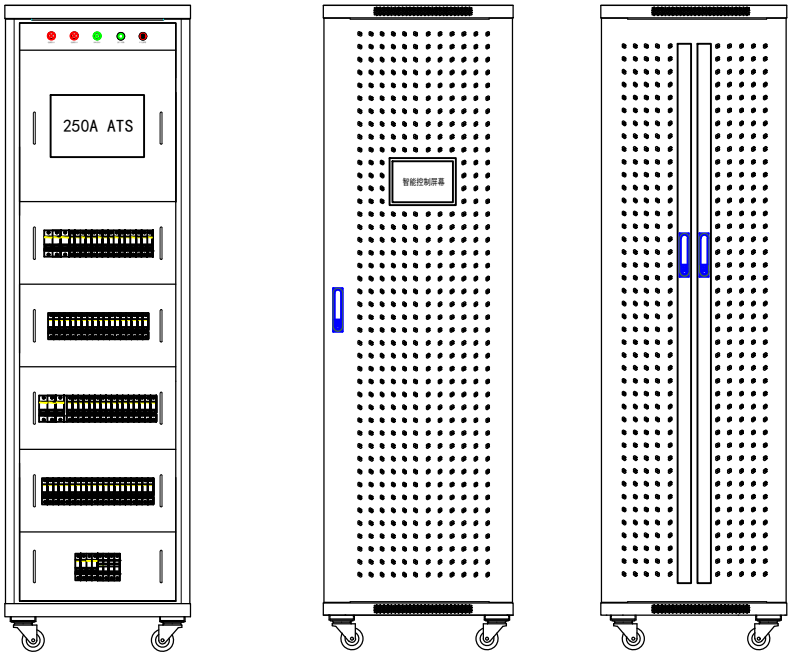

ATS配电柜
W600*H2000*D800