


- 市电电源指示
- 维修旁路电源指示

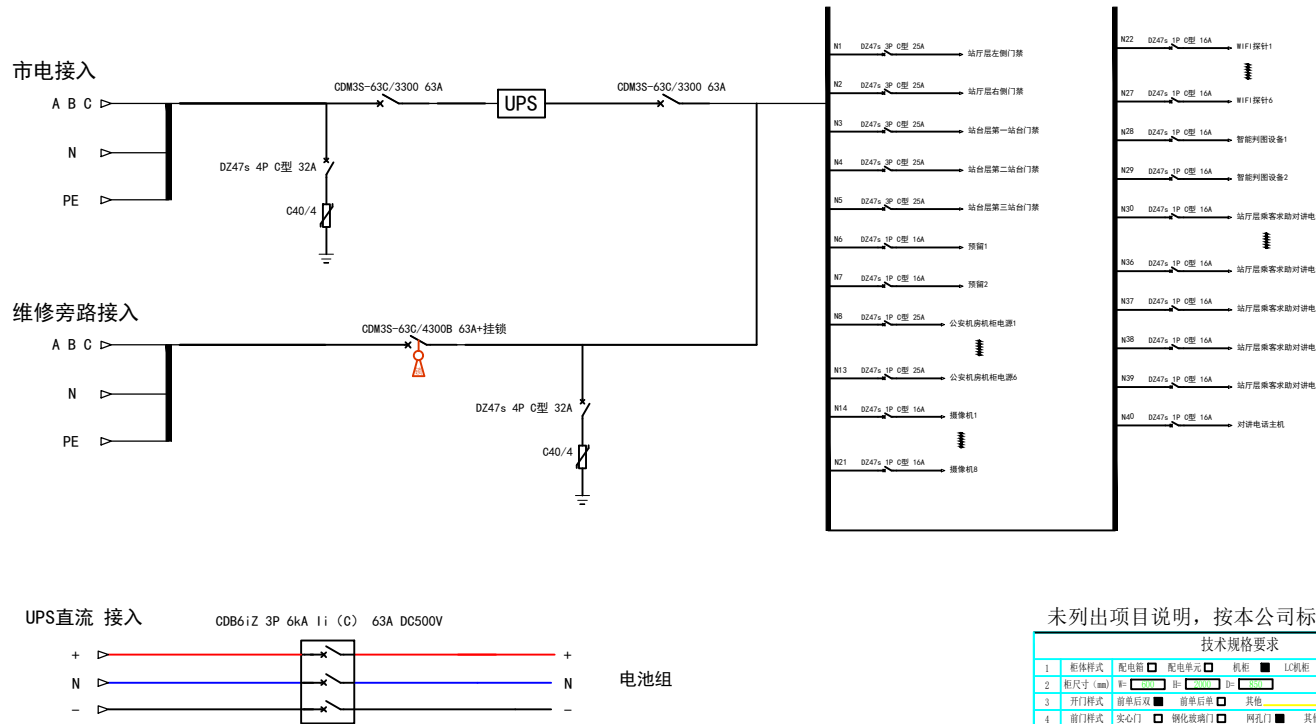

项目名称		配电柜尺寸		W600*H2000*D850	
①		名称	UPS电源一体柜	数量	
②		编码		第 张 共 张	
③		设计	标准化	制图	审核
		校核	批准	工艺	日期


外接铜排部分示意	
1 市电接入	N PE
2 维修旁路接入	N PE

未列出项目说明，按本公司标准产品加工

技术规格要求	
1 柜体样式	配电柜 ☐ 配电单元 ☐ 机柜 ☐ LC机柜 ☐ 21柜 ☐ 其他 ☐
2 柜尺寸 (mm)	W= ☐ H= ☐ D= ☐
3 开门样式	前单后双 ☐ 前单后单 ☐ 其他 ☐
4 前门样式	实心门 ☐ 钢化玻璃门 ☐ 网孔门 ☐ 其他 ☐
5 后门样式	实心门 ☐ 钢化玻璃门 ☐ 网孔门 ☐ 其他 ☐
6 门启方式	向右开启 (门轴在右) ☐ 向左开启 (门轴在左) ☐
7 二层面板	绝缘板 ☐ 铁面板 ☐ 无面板 ☐
8 安装方式	离墙 ☐ 靠墙 ☐ 挂墙 ☐
9 并柜要求	无 ☐ 有 ☐ 排列方式: ☐
10 喷涂颜色	RAL9004 ☐ RAL7035 ☐ 其他颜色 ☐
11 支路输出	配铜接线端子 ☐ 无接线端子 ☐
12 进出线方式	上进下出线 ☐ 上进上出线 ☐ 下进下出线 ☐ 其他 ☐
13 特殊要求	

请注意：表中标有“*”为选定方案

布局仅供参考
实际以生产为准

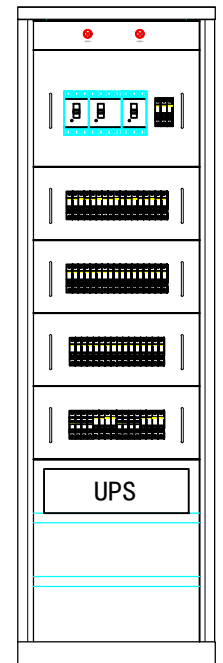

UPS电源一体柜
W600*H2000*D850