


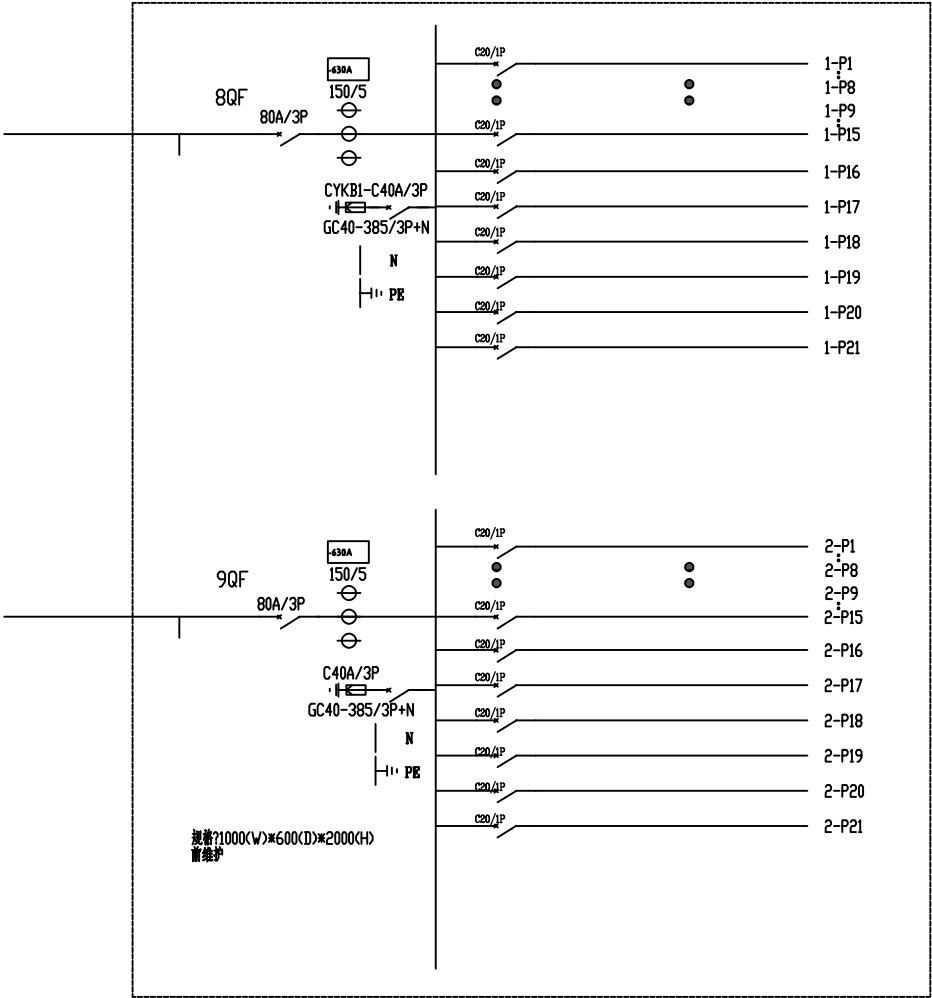

UPS列头配电柜系统图

注:

- 屏柜下方设有接地铜排2条,规格为25x4mm²,1条接地铜排应与屏柜体绝缘,1条接地铜排与屏柜体不绝缘
- 屏柜下方设有零排2条,规格为25x4mm²,零地排均前置。

UPS列头配电柜系统图