

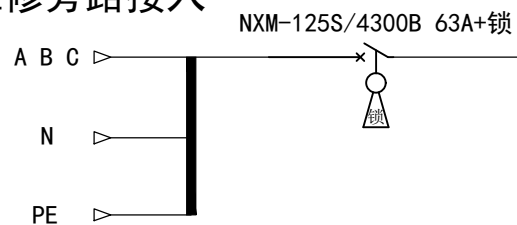
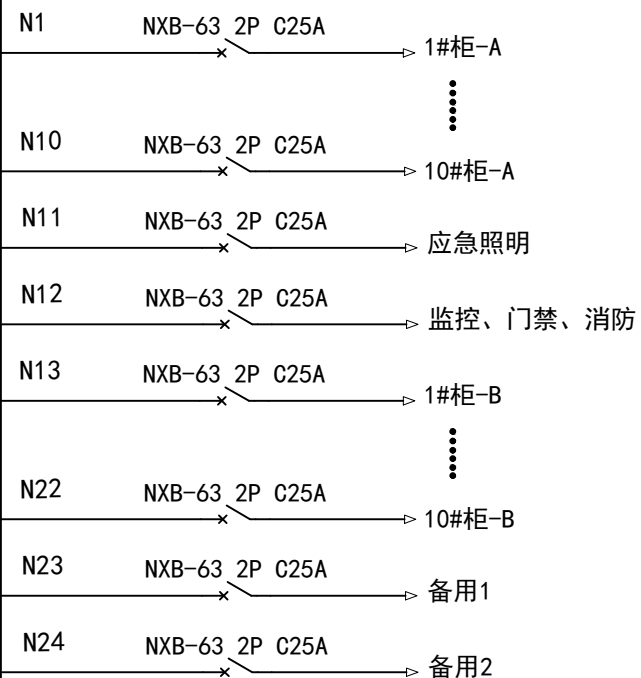


- ⊗ UPS维修旁路电源指示
- ⊗ UPS输出电源指示
- ⊗ 合闸指示

UPS维修旁路接入



UPS输出接入

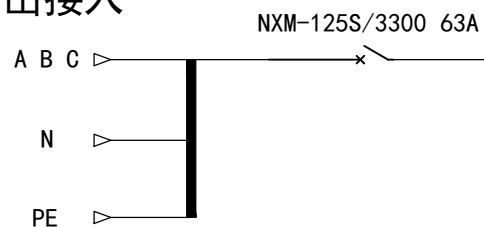

外接铜排部分示意		
1	UPS维修旁路接入	N PE
2	UPS输出接入	N PE

项目名称			配电柜尺寸		W600*H2000*D600
①			名称	UPS配电柜一次系统图	数量
②			编码		第 张 共 张
③			设计	标准化	
			制图	审定	
			校核	批准	
			工艺	日期	

 石家庄流畅电子科技有限公司