


- ⊗ 市电A电源指示

⊗ 市电B电源指示

⊗ 市电A合闸指示



⊗ 市电B合闸指示

市电A接入

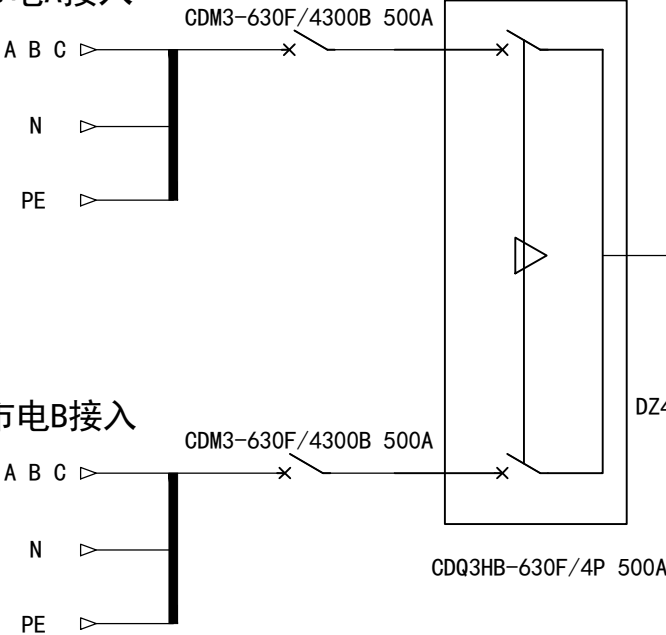

600/5

DZ47s 4P C型 32A

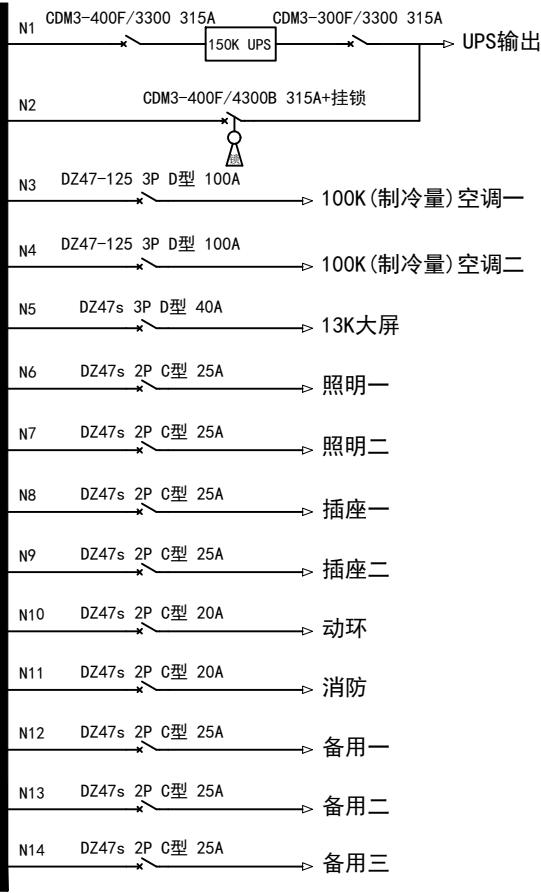

外接铜排部分示意

1	市电A接入	N
		PE
2	市电B接入	N
		PE

项目名称		配电柜尺寸	W800*H2000*D400
①		名称	ATS柜
②			一次系统图
③		数量	
设计	标准化	编码	第 张 共 张
制图	审定		
校核	批准		
工艺	日期		

石家庄流畅电子科技有限公司