

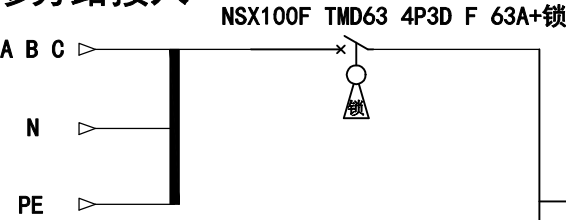


- ⊗ UPS维修旁路电源指示
- ⊗ UPS输出电源指示
- ⊗ 合闸指示

UPS维修旁路接入

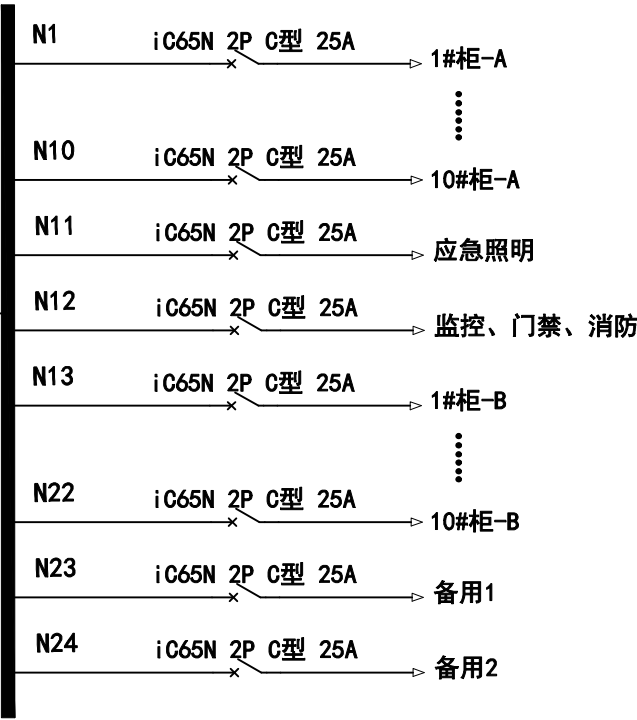

UPS输出接入

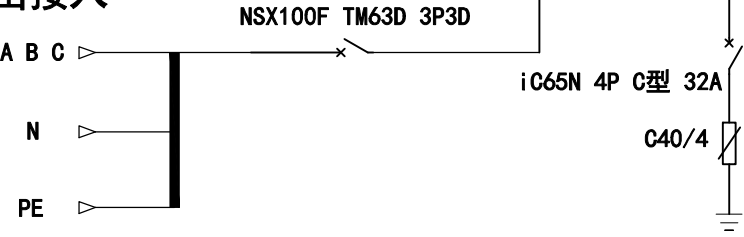

外接铜排部分示意		
1	UPS维修旁路接入	N
		PE
2	UPS输出接入	N
		PE

项目名称			配电柜尺寸		W600*H2000*D600	
①			名称	UPS配电柜一次系统图	数量	第 张 共 张
②						
③						
设计		标准化	编码	石家庄流畅电子科技有限公司		
制图		审定				
校核		批准				
工艺		日期				