

- ⊗ 回路1电源指示 ⊗ 回路2电源指示
⊗ 回路1合闸指示 ⊗ 回路2合闸指示

回路1接入

A B C
N
PE


iC65N 3P C63A

iC65N 4P C32A

iPRU 40 4P



100/5

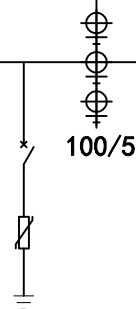

N1 iC65N 3P D32A

1空调5P

N2 iC65N 3P D32A

2空调5P

N3 iC65N 2P D16A

空调大1P

N4 iC65N 2P C16A

操作台

N5 iC65N 2P C16A

指挥中心屏

N6 iC65N 2P C16A

会议室屏

N7 iC65N 2P C16A

备用1

N8 iC65N 2P C16A

备用2


回路2接入

L
N
PE


C120H 2P C 100A

iC65N 2P C32A

iPRU 40 2P



5A/1.25mA

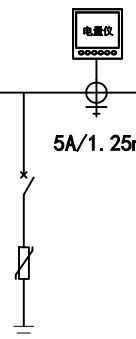

N1 iC65N 2P C25A

机柜1

N2 iC65N 2P C25A

机柜2

N3 iC65N 2P C25A

机柜3

N4 iC65N 2P C25A

机柜4

外接铜排部分示意

1	回路1接入	N
		PE
2	回路2接入	N
		PE

项目名称			配电柜尺寸		W800*H1000*D250	
①			名称	配电箱	数量	
②				一次系统图		
③			编码			第 张 共 张
设计		标准化				
制图		审定				
校核		批准				
工艺		日期				



石家庄流畅电子科技有限公司