


- ⊗ UPS A输出电源指示
- ⊗ UPS A输出合闸指示
- ⊗ UPS B输出电源指示
- ⊗ UPS B输出合闸指示

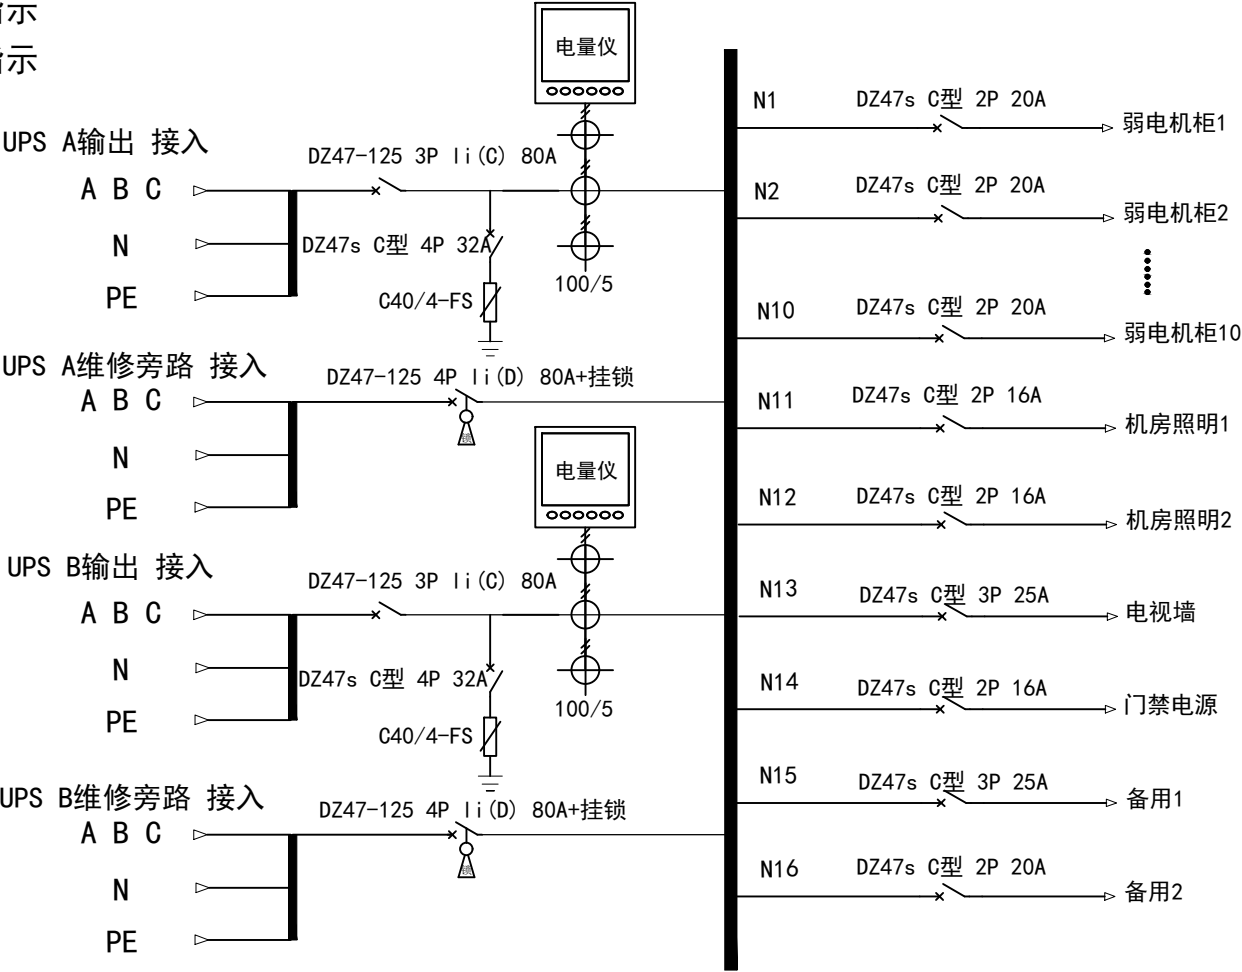

外接铜排部分示意			
1	UPS A输出接入		N
			PE
2	UPS B输出接入		N
			PE

项目名称				配电柜尺寸		W600*H1600*D400	
①				名称	输出柜 一次系统图	数量	
②							
③				编码	第 张 共 张		
设 计		标准	化				
制 图		审 定					
校 核		批 准					
工 艺		日 期					