


- ⊗ UPS A输出电源指示
- ⊗ UPS A输出合闸指示
- ⊗ UPS B输出电源指示
- ⊗ UPS B输出合闸指示

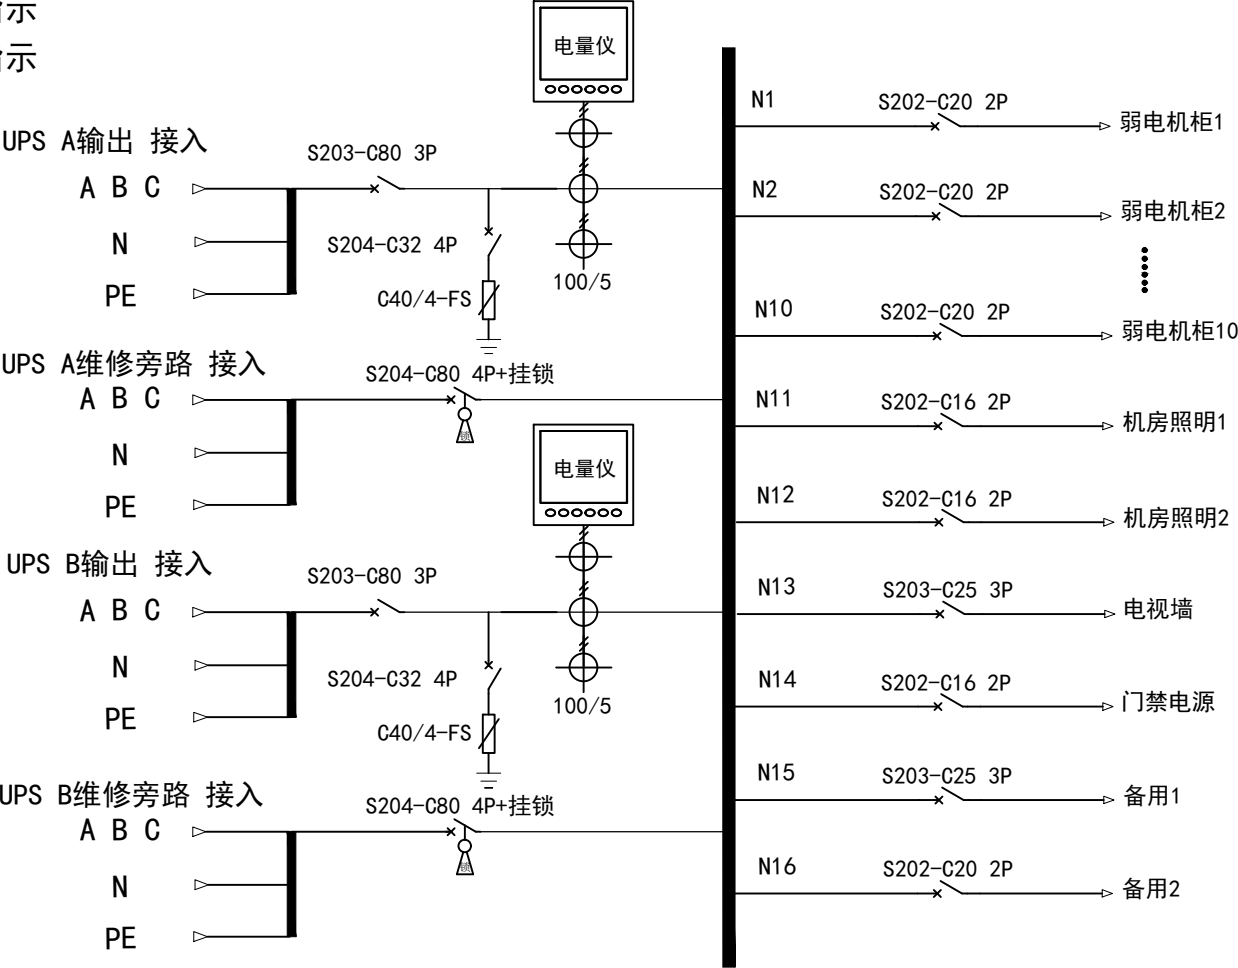

外接铜排部分示意			
1	UPS A输出接入		N
			PE
2	UPS B输出接入		N
			PE

项目名称			配电柜尺寸		W600*H1600*D400	
①			名称	输出柜	数量	
②			一次系统图			
③			编码			
设计		标准化	第 张 共 张			
制图		审定				
校核		批准				
工艺		日期				