



- ☐ 监控电源指示
- ☐ 停车场电源指示
- ☐ 门禁电源指示
- ☐ 监控合闸指示
- ☐ 停车场合闸指示
- ☐ 门禁合闸指示


监控 接入

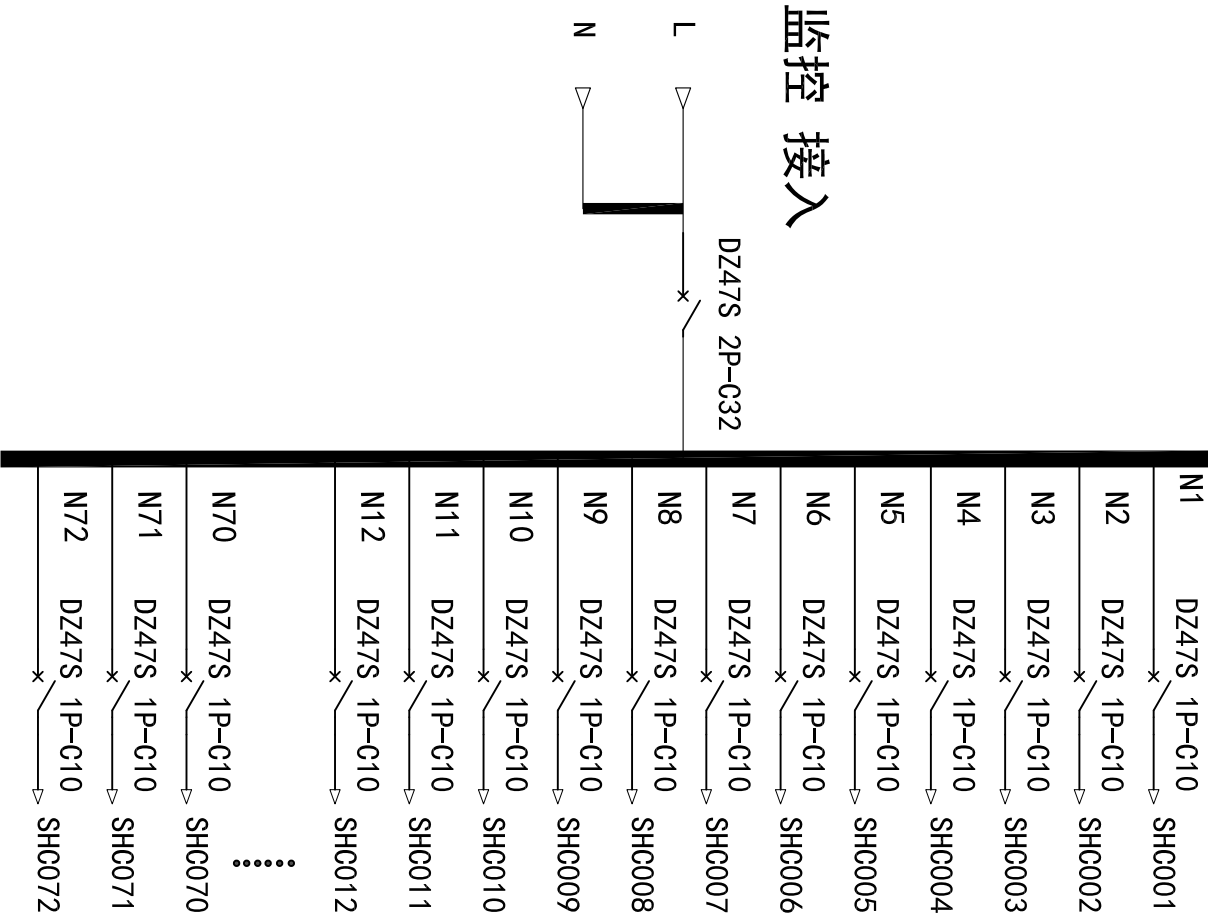

停车场 接入

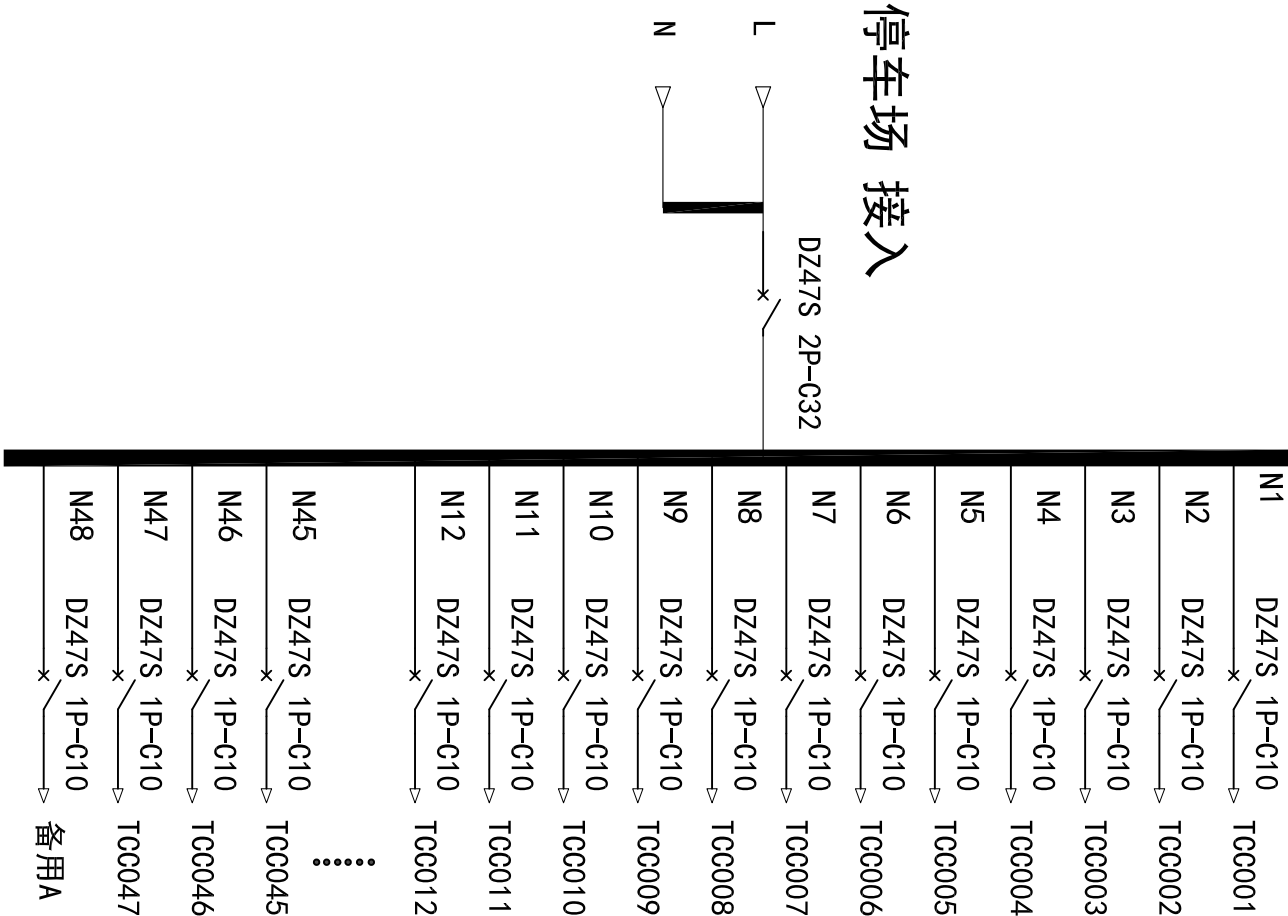

门禁 接入

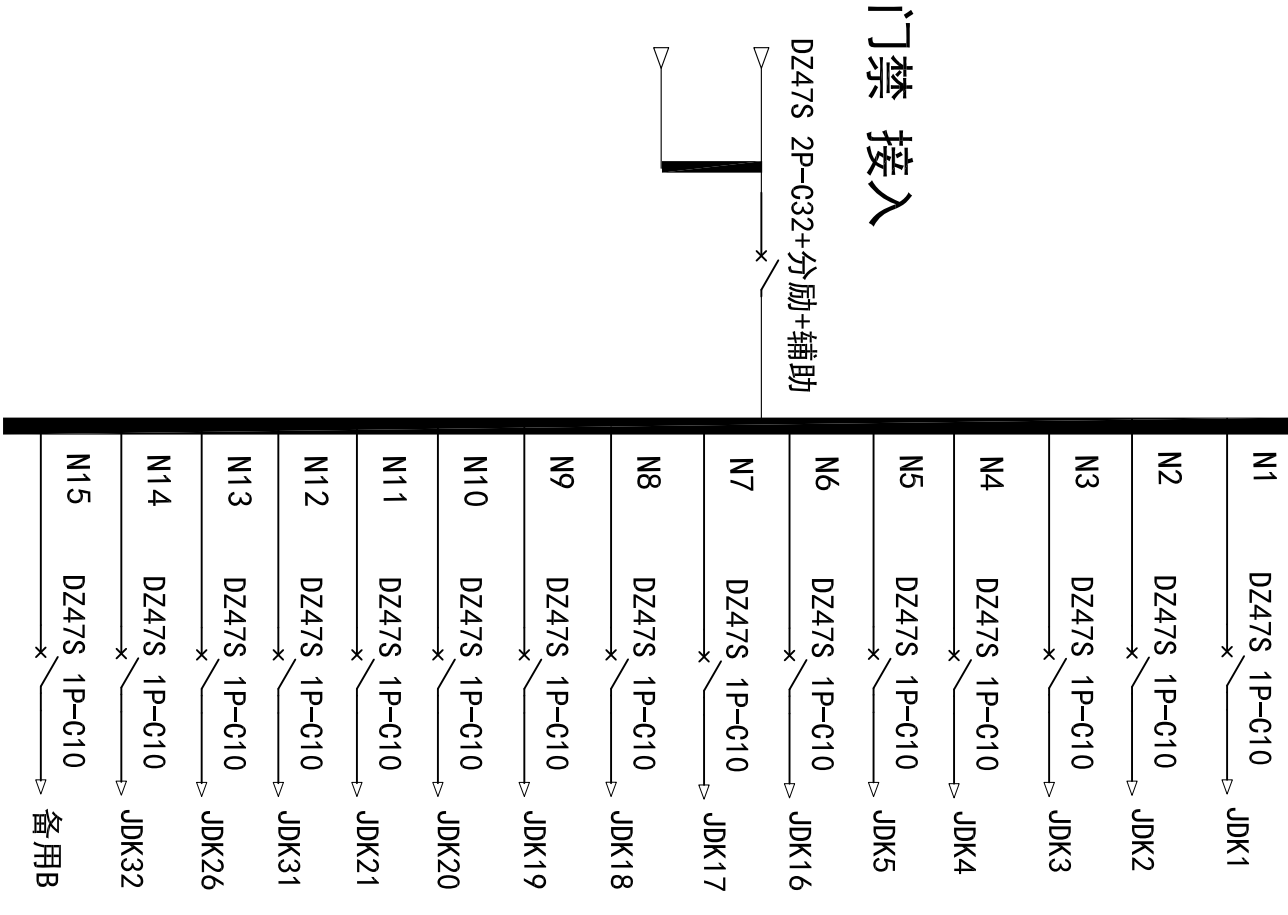

外接铜排部分示意			门禁分励线圈	
1	监控接入	N PE		
2	停车场接入	N PE		
3	门禁接入	N PE		

项目名称	配电柜尺寸	名称	数量	28U
①		社会车机房一次系统图		
②				
③		设计图	标准	
		审核	日期	
		校核		
		工艺		

石家庄流畅电子科技有限公司