


- 电源指示
- 合闸指示

UPS输出 接入

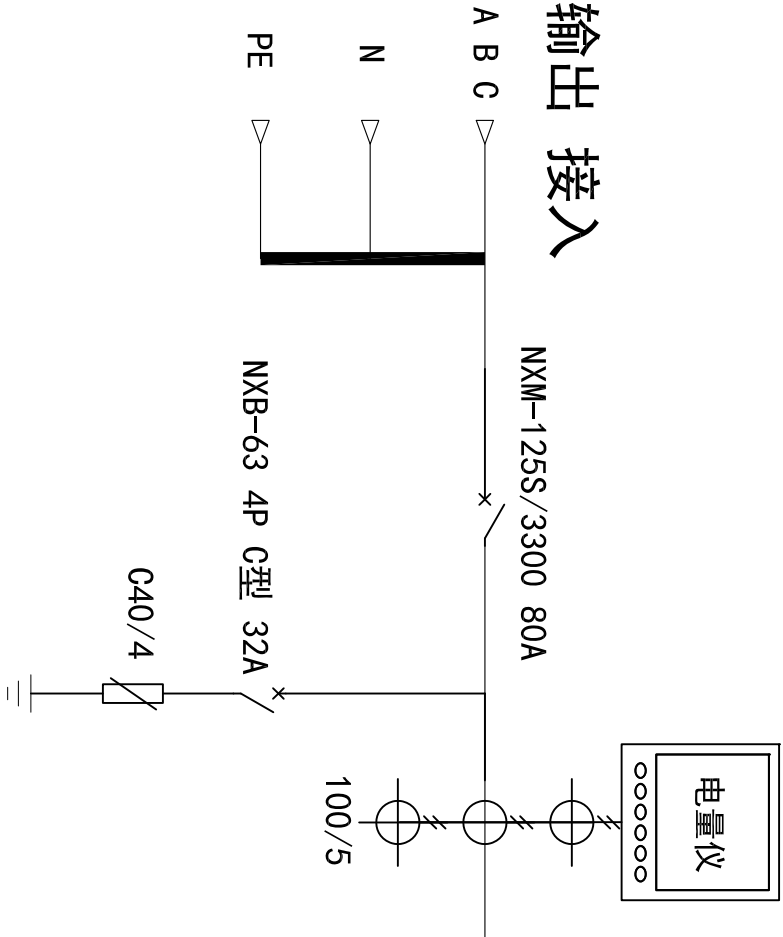

N1	NXB-63 2P C型 25A	通信机柜电源1
N4	NXB-63 2P C型 25A	通信机柜电源4
N5	NXB-63 2P C型 25A	公安机柜电源1
N6	NXB-63 2P C型 25A	公安机柜电源2
N7	NXB-63 2P C型 25A	公安视频机柜电源1
N8	NXB-63 2P C型 25A	公安视频机柜电源2
N9	NXB-63 2P C型 25A	公安门禁机柜电源1
N10	NXB-63 2P C型 25A	公安门禁机柜电源2
N11	NXB-63 2P C型 16A	人脸识别流程管控终端1
N12	NXB-63 2P C型 16A	人脸识别流程管控终端2
N13	NXB-63 2P C型 16A+SHT-X1	门禁回路1
N14	NXB-63 2P C型 16A+SHT-X1	门禁回路2

N15	NXB-63 2P C型 16A	摄像机1
N16	NXB-63 2P C型 16A	摄像机2
N17	NXB-63 2P C型 16A	同步时间显示终端1
N19	NXB-63 2P C型 16A	同步时间显示终端3
N20	NXB-63 2P C型 16A	安检门
N21	NXB-63 2P C型 16A	办案中心管理终端
N22	NXB-63 2P C型 16A	一体化智能审讯台1
N24	NXB-63 2P C型 16A	一体化智能审讯台3
N25	NXB-63 2P C型 16A	备用1
N33	NXB-63 2P C型 16A	备用9
N34	NXB-63 2P C型 50A	UPS配电柜(值班室)

外接铜排部分示意	
1 UPS输出 接入	N PE

项目名称		配电柜尺寸		W600*H2000*D600	
①		名称	20KUPS输出柜一次系统图	数量	
②		设计	标准化	审核	
③		制图	批准	日期	
		工艺			
		石家庄流畅电子科技有限公司			