


- ⊗ 电源指示
⊗ 合闸指示

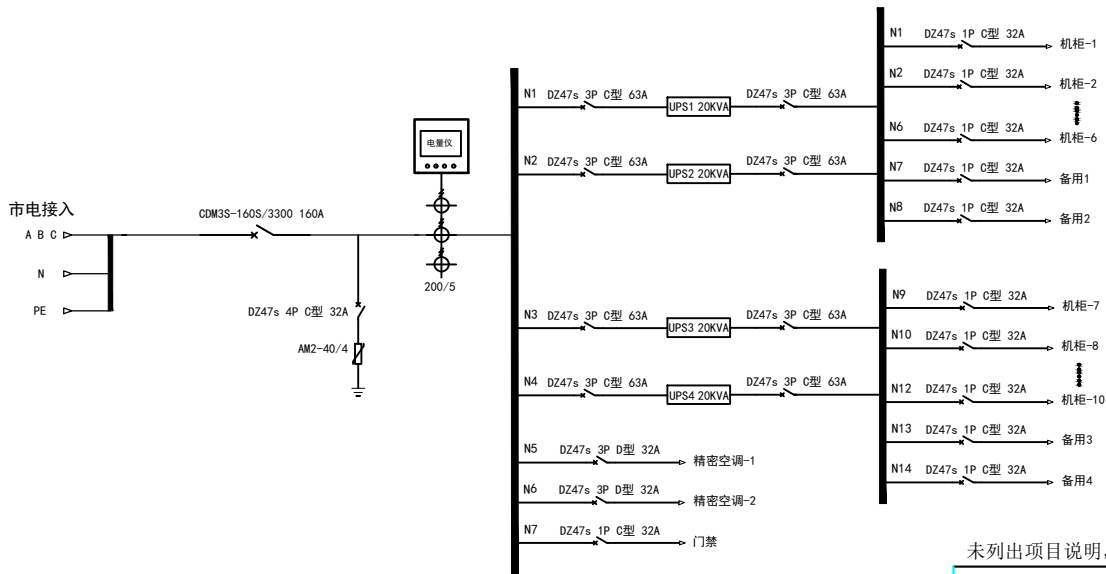

未列出项目说明, 按本公司标准产品加工

技术规格要求


1	柜体样式	配电箱 ☐ 配电单元 ☐ 机柜 ☐ LC机柜 ☐ 21柜 ☐ 其他 ☐
2	柜尺寸 (mm)	H=1800(2000) 宽=600 深=600
3	开门样式	前开 ☐ 前开带锁 ☐ 其他 ☐
4	柜门样式	实心门 ☐ 钢化玻璃门 ☐ 网孔门 ☐ 其他 ☐
5	柜门样式	实心门 ☐ 钢化玻璃门 ☐ 网孔门 ☐ 其他 ☐
6	门启方式	向左右开 (门轴在右) ☐ 向左右开 (门轴在左) ☐
7	二层隔板	绝缘板 ☐ 铁面板 ☐ 无隔板 ☐
8	安装方式	落地 ☐ 壁挂 ☐ 挂墙 ☐
9	并柜变宽	无 ☐ 有 ☐ 排列方式 ☐
10	零除颜色	RAL9004 ☐ RAL7035 ☐ 其他颜色 ☐
11	无源输出	定制接线端子 ☐ 无线端子 ☐ 其他 ☐
12	进出线方式	上进下出线 ☐ 上进上出线 ☐ 下进下出线 ☐ 其他 ☐
13	特殊要求	

项目名称		配电柜尺寸		W440 (485) *H2400D400	
①		名称	机架式配电单元	数量	1
②		名称	一次系统图		
③		编码		第 张 共 张	
设计		标准化			
制图		审定			
审核		批准			
工艺		日期			


石家庄流畅电子科技有限公司

1	市电接入	N
		PE
2	UPS输出接入	N
		PE


一次主方案



进线、母线电源指示回路



电压、电流测量及计量回路

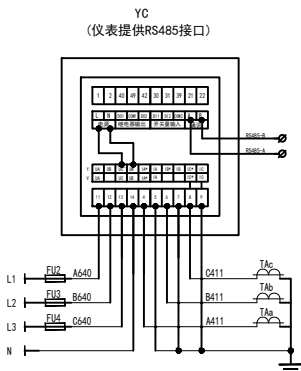

二次回路保险接线示意图

序号	前端采集	线号	后端设备	备注
FU1	L1	121	HG	
FU2	L1	A640	YC	
FU3	L2	B640	YC	
FU4	L3	C640	YC	
FU5	A	122	HR	

项目名称		配电柜尺寸		240	
①		名称	机架式配电单元	数量	1
②		名称	二次系统图		
③		编码		第 张 共 张	
设计		标准化			
制图		审定			
审核		批准			
工艺		日期	2023.09		

石家庄流畅电子科技有限公司