


- 市电电源A相指示灯 UPS输出电源A相指示灯
市电电源B相指示灯 UPS输出电源B相指示灯
市电电源C相指示灯 UPS输出电源C相指示灯

注：双面安装，无后甩端子。

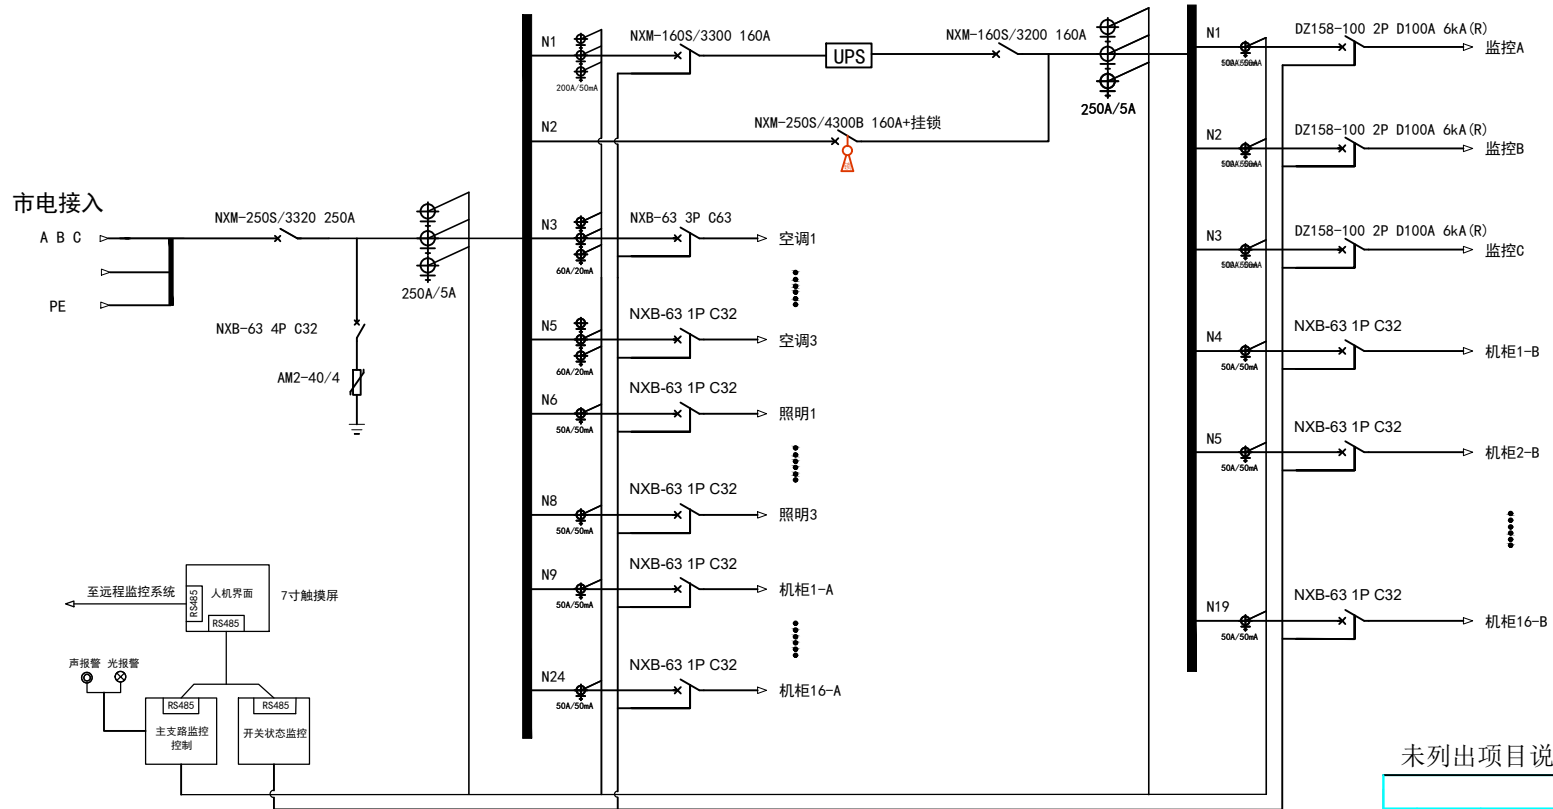

未列出项目说明，按本公司标准产品加工

技术规格要求

1	柜体样式	配电箱 ☐ 配电单元 ☐ 机柜 ☐ LC机柜 ☐ 21柜 ☐ 其他 ☐
2	柜尺寸 (mm)	W= 600 H= 2000 D= 1200
3	开门样式	前单后双 ☐ 前单后单 ☐ 其他 ☐
4	前门样式	实心门 ☐ 钢化玻璃门 ☐ 网孔门 ☐ 其他 ☐
5	后门样式	实心门 ☐ 钢化玻璃门 ☐ 网孔门 ☐ 其他 ☐
6	门启方式	向右开启 (门轴在右) ☐ 向左开启 (门轴在左) ☐
7	二层面板	绝缘板 ☐ 铁面板 ☐ 无面板 ☐
8	安装方式	离墙 ☐ 靠墙 ☐ 挂墙 ☐
9	并柜要求	无 ☐ 有 ☐ 排列方式:
10	喷涂颜色	RAL9004 ☐ RAL7035 ☐ 其他颜色 ☐
11	支路输出	配制接线端子 ☐ 无接线端子 ☐
12	进出线方式	上进下出线 ☐ 上进上出线 ☐ 下进下出线 ☐ 其他 ☐
13	特殊要求	预留21U UPS位置, UPS托盘我方提供。

请注意：表中标有“*”为选定方案

注：甲供柜体

项目名称	配电柜尺寸			W600*H2000*D1200	
	①	名称			数量
	②	一体化UPS配电柜			
	③	编码			第 张 共 张
	设计	标准化	审定	石家庄流畅电子科技有限公司	
制图					
校核					
工艺		日期			

外接铜排部分示意	
1	市电接入
2	UPS输出